

BEFORE YOU BEGIN

Read these instructions completely and carefully.



AVANT DE COMMENCER

Lisez attentivement toutes ces instructions.



WARNING

RISK OF ELECTRIC SHOCK

- Turn power off before inspection, installation or removal.
- Properly ground electrical enclosure.

RISK OF FIRE

- Follow all NEC and local codes.
- Use only UL or IEC approved wire for input/output connections.

Minimum size 18 AWG.



AVERTISSEMENT

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE

- Coupez l'alimentation avant l'inspection, l'installation ou le retrait.
- Mettre correctement le boîtier électrique à la terre.

RISQUE D'INCENDIE

- Suivez tous les codes NEC et locaux.
- Utilisez uniquement du fil approuvé UL ou IEC pour les connexions d'entrée/sortie.
Taille minimale 18 AWG.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. CAN ICES-005 (A) / NMB-005 (A).

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

Save These Instructions

Use only in the manner intended by the manufacturer.
If you have any questions, contact the manufacturer.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement de cet appareil est assujetti aux deux conditions suivantes : 1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence préjudiciable, et (2) cet appareil doit accepter toute autre interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non désiré.". CAN ICES-005 (A) / NMB-005 (A).

Cet appareil a été testé et reconnu conforme aux limites établies pour les appareils numériques de classe A, selon la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites visent à fournir une protection raisonnable contre l'interférence préjudiciable lorsque l'équipement est utilisé en milieu commercial. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions d'installation, il peut causer une interférence préjudiciable aux communications radio. L'utilisation de cet équipement en milieu résidentiel est susceptible de causer une interférence préjudiciable, auquel cas l'utilisateur devra corriger l'interférence à ses frais.

Enregistrez ces instructions

Utiliser uniquement de la manière prévue par le fabricant.
Si vous avez des questions, contactez le fabricant.

Prepare Electrical Wiring



Electrical Requirements

The LED driver must be supplied with 120 – 277 VAC, 50/60 Hz per product label and connected to an individual properly grounded branch circuit, protected by a 15 or 20 ampere circuit breaker.



Grounding Instructions

The grounding and bonding of the overall system shall be done in accordance with National Electric Code (NEC) Article 600 and local codes.

Préparer le câblage électrique



Exigences électriques

Le driver LED doit être alimenté en 120 – 277 VAC, 50/60 Hz par étiquette produit et connecté à un circuit de dérivation individuel correctement mis à la terre, protégé par un disjoncteur de 15 ou 20 ampères.




Instructions de mise à la terre

La mise à la terre et la mise à la masse de l'ensemble du système doivent être effectué conformément au National Electric Code (NEC) Article 600 et codes locaux.

Chain and hook pendant mount

Support pendentif chaîne et crochet

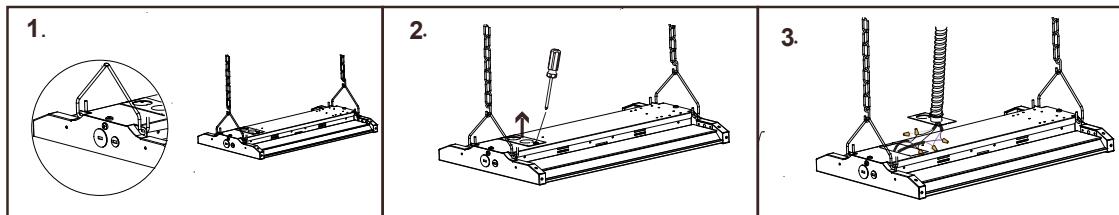


1. Take out the lamp and installation accessories. ("V" Hook wire*2 / hanging chain*2)
2. Attach the "V" hooks to the chain then attache the "V" hooks on the liminiare slots and hang the chain to a structure that can sustain the luminiare weight.
3. Attach the conduit to the luminiare wiring box door, make the electrical connections according with the wiring diagram and secure the wiring box door to the luminiare to complete installation

1. Retirez la lampe et les accessoires d'installation. (Fil de crochet en « V »*2 / chaîne de suspension*2).
2. Fixez les crochets en « V » à la chaîne, puis fixez les crochets en « V » sur les fentes du luminaire et accrochez la chaîne à une structure capable de supporter le poids du luminaire.
3. Fixez le conduit à la porte du boîtier de câblage du luminaire, effectuez les connexions électriques conformément au schéma de câblage et fixez la porte du boîtier de câblage au luminaire pour terminer l'installation.

Stem Pendant mount (purchased separately)

Support de suspension à tige (acheté séparément)

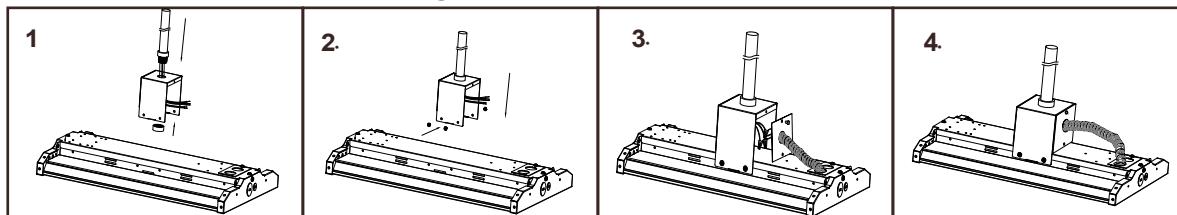


1. Attach stem conduit to the stem mount bracket
2. Secure stem mount braket into luminiare slots.
3. Attach flexible conduit conduit to the luminiare wiring box door, make the electrical connections according with the wiring diagram, then secure the wiring box door to the luminiare, the stem mount braket doors and stem mount braket to luminiare to complete installation

1. Fixez le conduit de tige au support de montage de tige
2. Fixez le support de montage sur tige dans les fentes du luminaire.
3. Fixez le conduit flexible à la porte du boîtier de câblage du luminaire, effectuez les connexions électriques selon le schéma de câblage, puis fixez la porte du boîtier de câblage au luminaire, le support de tige portes de support et support de montage sur tige pour luminaire pour terminer l'installation

Ceiling mounting (purchased separately)

Montage au plafond (acheté séparément)

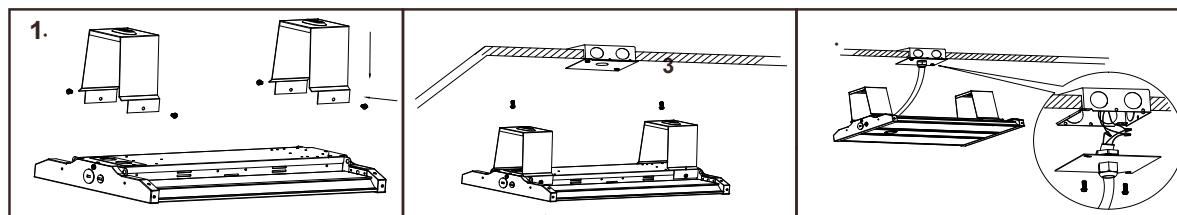


1. Fix the surface mount bracket with screws.
2. Install the fixture to the mount surface with screws.
3. Attach the conduit to the luminiare wiring box door, make the electrical connections according with the wiring diagram and secure the wiring box door to the luminiare to complete installation

1. Fixez le support de montage en surface avec des vis.
2. Installez le luminaire sur la surface de montage avec des vis.
3. Fixez le conduit à la porte du boîtier de câblage du luminaire, effectuez les connexions électriques conformément au schéma de câblage et fixez la porte du boîtier de câblage au luminaire pour terminer l'installation.

Accessories installation / Installation d'accessoires

Installation of protective wire guard (purchased separately)

Installation d'un protège-fil de protection (acheté séparément)

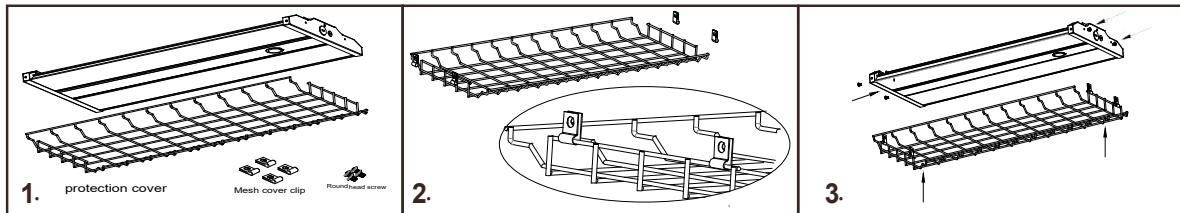

1. Take out the lamp mounting fittings and mounting screws.(Screw*4)

2. Insert provided clips (4 pcs.) onto wire guard.

3. Fasten the clips by screws into wire guard mounting goles.


1. Retirez les raccords de montage de la lampe et les vis de montage. (Vis * 4)

2. Insérez les clips fournis (4 pièces) sur le protège-fil.

3. Fixez les clips à l'aide de vis dans les trous de montage du protège-fil.

Sensor installation (sold separately)

Installation du capteur (vendu séparément)

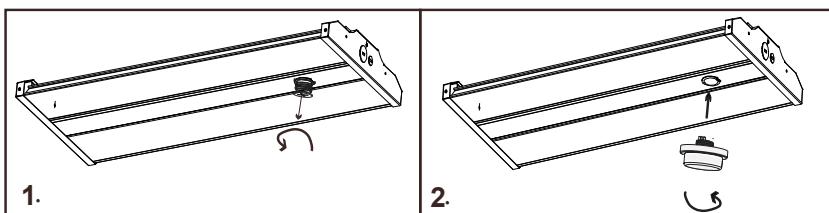

1. Unscrew the sensor base plug

2. Screw the sesor into senor base.

1. Dévissez le bouchon de la base du capteur

2. Vissez le capteur et la base du capteur.

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance 20 cm between the radiator and your body.".

Déclaration de la FCC sur l'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations fixées par la FCC pour un environnement non-contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre la source de rayonnement et votre corps.


ISED Radiation Exposure Statement – ISDE Déclaration d'exposition aux radiations:

This equipment complies with RSS-102 radio frequency radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition CNR-102 aux radiofréquences établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et

Lens replacement instructions

Instructions de remplacement des lentilles

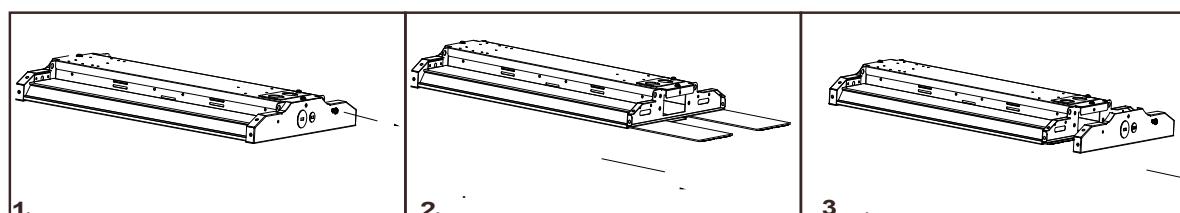

1. Remove end cover screw and detach end cover.


2. Slide out lens and replace.

3. Mount back end cover.

1. Retirez la vis du couvercle d'extrémité et retirez le couvercle d'extrémité.


2. Faites glisser la lentille et remplacez-la.

3. Montez le couvercle arrière.

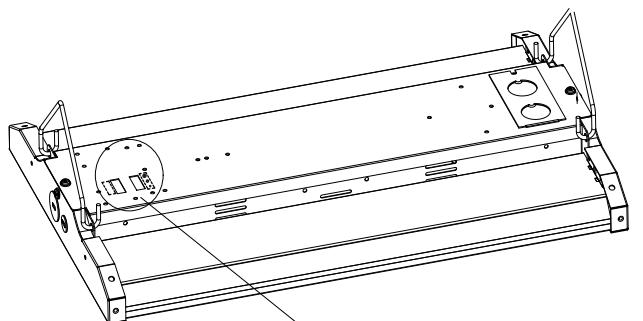

Remove switch cover and slide switches to desired lumens and CCT


Default factory setting is 4000K at highest lumens output



Retirez le couvercle de l'interrupteur et faites-le glisser passe aux lumens et CCT souhaités

Le réglage d'usine par défaut est 4000K au rendement lumineux le plus élevé

Wiring Diagram

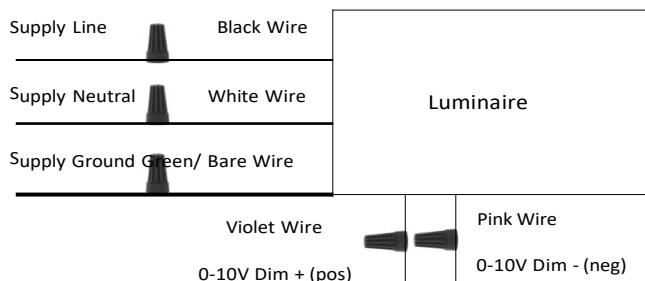

For dimming wires, use class 1 wiring methods.
Cap dimming wires (separately) if not used.

Pour les fils de gradation, utilisez des méthodes de câblage de classe 1.
Capuchon des fils de gradation (séparément) s'ils ne sont pas utilisés.